Братское СП

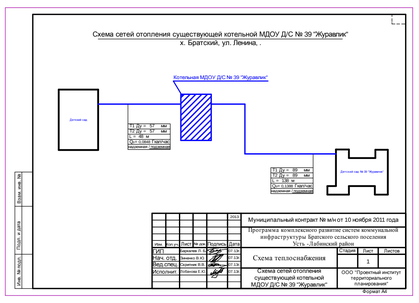
Схема сетей отопления существующей котельной МДОУ Д/С № 39 "Журавлик"
х. Братский, ул. Ленина, .
Котельная МДОУ Д/С № 39 "Журавлик"
Детский сад
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 50 м
Qот = 0.0002 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 32 мм
Т2 Ду = 32 мм
L = 30 м
Qот = 0.0006 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Детский сад № 39 "Журавлик"
Муниципальный контракт № м/к от 10 ноября 2011 года
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть - Лабинский район
Схема теплоснабжения
Стадия Лист Листов
1
Схема сетей отопления существующей котельной МДОУ Д/С № 39 "Журавлик".
ООО "Проектный институт территориального планирования"
Формат А4

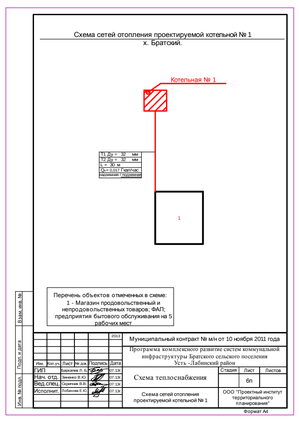
Схема сетей отопления проектируемой котельной № 1
х. Братский.
Котельная № 1
Т1 Ду = 32 мм
Т2 Ду = 32 мм
L = 0.01 м
Qот = 0.0006 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
1
Перечень объектов отмеченных в схеме:
1 - Магазин продовольственный и непродовольственных товаров; ФАП; предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест.
Муниципальный контракт № м/к от 10 ноября 2011 года
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть - Лабинский район
Схема теплоснабжения
Стадия Лист Листов
Вн.
Схема сетей отопления проектируемой котельной № 1
ООО "Проектный институт территориального планирования"
Формат А4

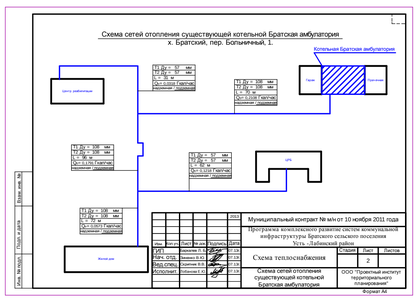
Схема сетей отопления существующей котельной Братская амбулатория
х. Братский, пер. Больничный, 1.
Котельная Братская амбулатория
Центр реабилитации
Котельная
Гостиница
ЦРБ
Жилой дом
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 50 м
Qот = 0.0002 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 108 мм
Т2 Ду = 108 мм
L = 30 м
Qот = 0.0006 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 108 мм
Т2 Ду = 108 мм
L = 70 м
Qот = 0.0012 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 50 м
Qот = 0.0002 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 108 мм
Т2 Ду = 108 мм
L = 30 м
Qот = 0.0006 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Муниципальный контракт № м/к от 10 ноября 2011 года
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть - Лабинский район
Схема теплоснабжения
Стадия Лист Листов
2
Схема сетей отопления существующей котельной Братская амбулатория
ООО "Проектный институт территориального планирования"
Формат А4

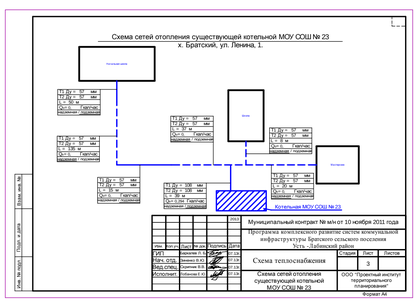
Схема сетей отопления существующей котельной МОУ СОШ № 23
х. Братский, ул. Ленина, 1.
Котельная школа
Школа
Котельная
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 30 м
Qот = 0.0006 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 70 м
Qот = 0.0012 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 50 м
Qот = 0.0002 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 108 мм
Т2 Ду = 108 мм
L = 30 м
Qот = 0.0006 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 50 м
Qот = 0.0002 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Котельная МОУ СОШ № 23
Муниципальный контракт № м/к от 10 ноября 2011 года
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть - Лабинский район
Схема теплоснабжения
Стадия Лист Листов
3
Схема сетей отопления существующей котельной МОУ СОШ № 23
ООО "Проектный институт территориального планирования"
Формат А4

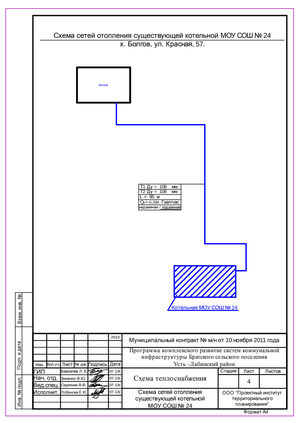
Схема сетей отопления существующей котельной МОУ СОШ № 24
х. Болгов, ул. Красная, 57.
Школа
Т1 Ду = 108 мм
Т2 Ду = 108 мм
L = 50 м
Qот = 0.0012 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Котельная МОУ СОШ № 24
Муниципальный контракт № м/к от 10 ноября 2011 года
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть - Лабинский район
Схема теплоснабжения
Стадия Лист Листов
4
Схема сетей отопления существующей котельной МОУ СОШ № 24
ООО "Проектный институт территориального планирования"
Формат А4

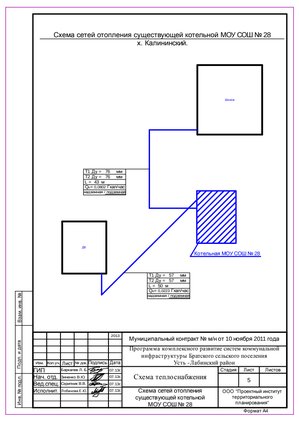
Схема сетей отопления существующей котельной МОУ СОШ № 28
х. Калиниенский.
Школа
Т1 Ду = 76 мм
Т2 Ду = 76 мм
L = 70 м
Qот = 0.0012 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
ИП
Котельная МОУ СОШ № 28
Т1 Ду = 57 мм
Т2 Ду = 57 мм
L = 50 м
Qот = 0.0002 Гкал/час
Изоляция - скорлупа
Муниципальный контракт № м/к от 10 ноября 2011 года
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Усть - Лабинский район
Схема теплоснабжения
Стадия Лист Листов
5
Схема сетей отопления существующей котельной МОУ СОШ № 28
ООО "Проектный институт территориального планирования"
Формат А4